


EMIX ESQUEMAS TÍPICOS

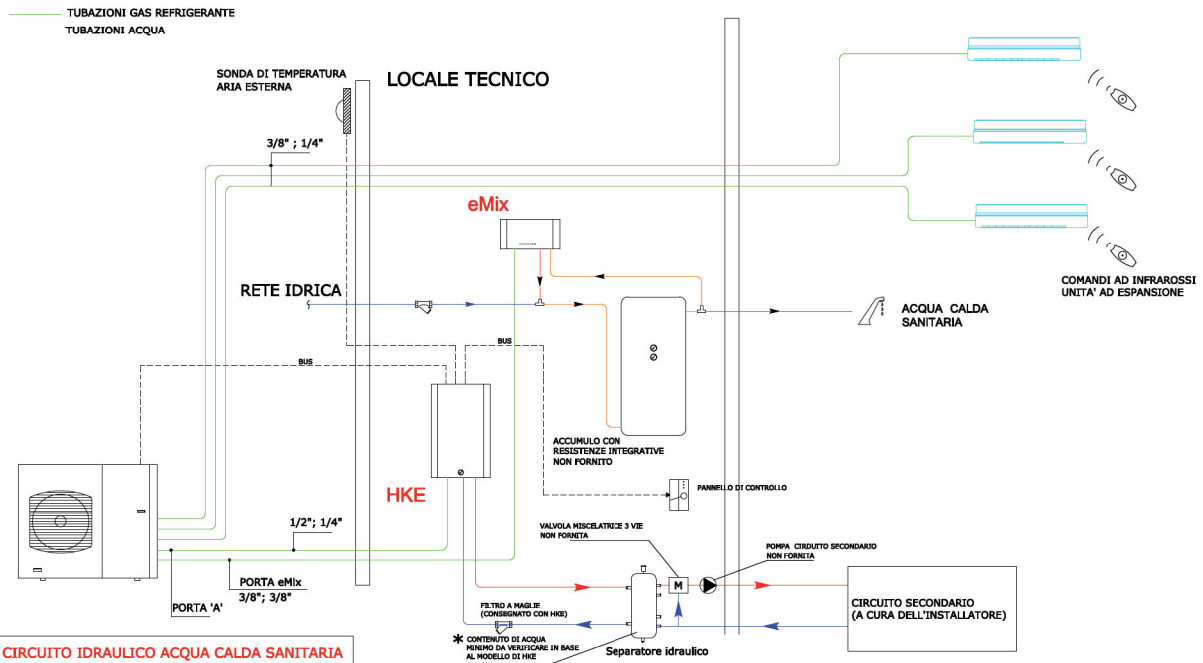


CIRCUITO IDRAULICO ACQUA CALDA SANITARIA

E' CONSIGLIABILE PREVEDERE UN SISTEMA DI ADDOLCIMENTO, VALVOLA DI SFIATO E VALVOLA MISCELATRICE COME (COME DA MANUALE DI INSTALLAZIONE eMix).

* **MINIMO VOLUME D'ACQUA**

HKBE / HKCE: 50 l
HKDE: 65 l

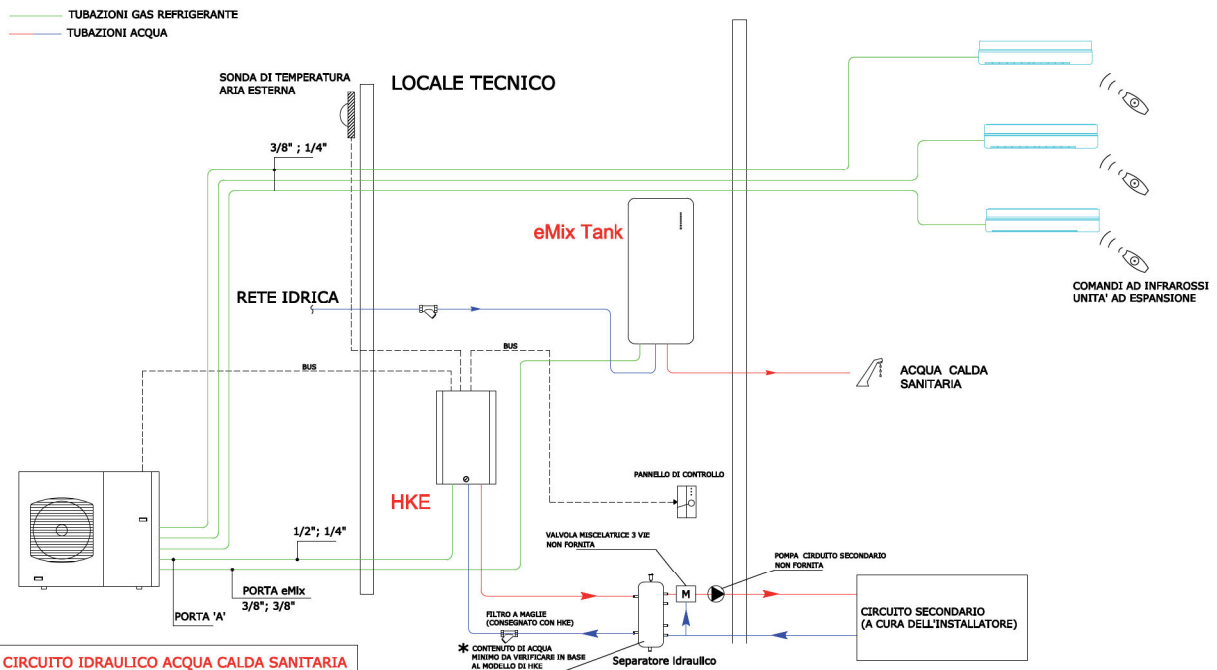

CIRCUITO IDRAULICO ACQUA CALDA SANITARIA

E' CONSIGLIABILE PREVEDERE UN SISTEMA DI ADDOLCIMENTO, VALVOLA DI SFIATO E VALVOLA MISCELATRICE COME (COME DA MANUALE DI INSTALLAZIONE eMix).

* **MINIMO VOLUME D'ACQUA**

HKBE / HKCE: 50 l
HKDE: 65 l